



adottata dal Commissario in data 7 DIC. 2010

**OGGETTO:** Lavori in economia per la modifica e l'ampliamento dell'impianto elettrico del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero S.Barbara di Iglesias - Affidamento alla ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del Contratto di Concessione in GLOBAL SERVICE del 19/12/02 rep. n° 222

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- Premesso** che presso il Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara è indispensabile realizzare un ampliamento dell'impianto elettrico a servizio di un nuovo sistema integrato di analisi immunochimica della ditta Roche di recente acquisizione;
- Precisato** che al riguardo, i tecnici del Servizio Tecnico Aziendale, unitamente, a quelli della Ditta TEPOR S.p.A., contrattualmente preposta alla manutenzione degli impianti tecnologici aziendali, hanno effettuato, presso il suddetto laboratorio analisi, un sopralluogo per verificare la fattibilità dell'ampliamento impiantistico necessario;
- Ritenuto** di dover dar corso all'intervento proposto;
- Richiamato** il Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE in data 19 dicembre 2002, Rep. n° 222 con la ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, registrato ad Iglesias il 09 aprile al 2003 al n° 650 Mod. 3°;
- Preso Atto** che la ditta TEPOR S.p.A, su richiesta del Servizio Tecnico Manutentivo Aziendale, ha presentato l'offerta economica con proprio prot. n° 2023/10 MP/al del 01.10.2010, per la realizzazione dell'impianto elettrico necessario al corretto funzionamento del sistema integrato per analisi di cui sopra per un importo complessivo di € 1.615,00 più l'IVA di legge, al netto dello sconto pari al 5% come da contratto, con le certificazioni di legge a fine lavori;
- Dato Atto** che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lett. i) del citato Contratto con la ditta TEPOR S.p.A di Cagliari;
- Visto** l'art. 8, 2° comma, del regolamento azienda le sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, approvato con atto deliberativo n. 1305/06, che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

### PROPONE

di disporre che i lavori in economia, per la realizzazione della modifica ed ampliamento dell'impianto elettrico del Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara a servizio di un nuovo sistema integrato di analisi immunochimica della ditta Roche, vengano affidati alla ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE, Rep. n° 222/02, ed ai sensi del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, per l'importo complessivo di € 1.615,00 + l'IVA di legge, al netto dello sconto contrattuale del 5%, così come da offerta economica con prot. n°2023/10 MP/al del 01.10.2010;

di individuare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

### Il Commissario

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, G.V. Michelotto;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

### DELIBERA

di affidare i lavori in economia, per la realizzazione della modifica ed ampliamento dell'impianto elettrico del Laboratorio Analisi del P.O. S.Barbara a servizio di un nuovo sistema integrato di analisi immunochimica della ditta Roche, alla ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE, Rep. n° 222/02, e del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia;

di prendere atto dell'importo totale della spesa pari a € 1.615,00 + l'IVA di legge, al netto dello sconto contrattuale del 5%, così come da offerta economica prot. n° 2023/10 MP/al del 01.10.2010;

di individuare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura dell'importo complessivo di € 1.615,00 + IVA, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione della regolare esecuzione dei lavori a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Puddu;



7 DIC. 2010

di disporre la contabilizzazione della spesa di € 1.938,00 di cui € 323,00 per IVA del 20%, a favore della ditta TEPOR di Cagliari, sulla Classe di Costo al Cod. 050.7010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta", del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio in corso, al centro di costo 10540501.

**Il Commissario**

Dott. Maurizio Calamida




**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Giuseppe Serra




**Il Direttore Sanitario**

Dott. Antonio Farci

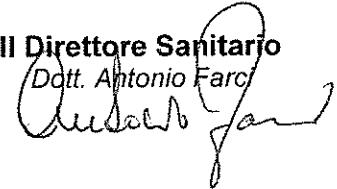

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist. G.V. MICHELOTTO

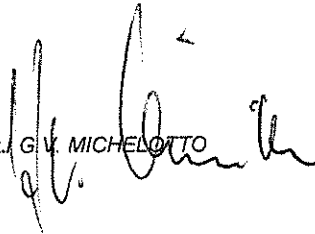

ADD/ Geom. Osvaldo sulas



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 1148/C del 27 DIC. 2010  
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 DIC. 2010 al 23 DIC. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



*Paruta*

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Servizio Tecnico – settore Manutenzioni c/o PP.OO. IGLESIAS.

ASL 7

Prot. 2010/ 0022869

del 04/10/2010

Mitt. TEPOR CAGLIARI

All. 01/3

Fascicolo: 2010/1.4.12/2



Cagliari, lì 01.10.2010  
Prot. n. 2023/10  
MP/al

Spett.le  
AZIENDA ASL n°7  
Via Dalmazia n°83  
09013 CARBONIA

Alla c.a. Dott. Ing. Brunello Vacca  
Geom. Giuseppe Puddu

Oggetto: Impianto Elettrico Laboratorio Analisi P.O. Santa Barbara Iglesias

A seguito dei sopralluoghi effettuati dai ns. Tecnici in allegato si trasmette offerta economica per modifica impianto elettrico a servizio del Laboratorio Analisi, Presidio Ospedaliero Santa Barbara – Iglesias.

Distinti saluti.

*Tepor s.p.a.*  
L'Amministratore Delegato  
*[Signature]*

TEPOR S.p.A.



PAG. 1 01 3

*[Signature]*

Sede legale, uffici e deposito:  
09129 CAGLIARI - Via G. Mercalli, 15/17  
Tel. 070497670 - 070487256 Telefax 070494882

Sede secondaria e uffici:  
00153 ROMA - Via L. Serra, 32 - Tel. 065817054

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928  
R.E.A. Cagliari n. 92300  
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



## RELAZIONE TECNICA

L'intervento prevede la predisposizione di una linea elettrica per l'alimentazione di una nuova apparecchiatura da installarsi presso il Laboratorio Analisi, e del relativo impianto a servizio delle utenze a corredo della stessa.

La linea si atterrerà su quadro elettrico esistente, protetta da interruttore attualmente disponibile con funzione di "riserva", e alimenterà un nuovo quadro da installarsi entro il Laboratorio Analisi.


Il quadretto elettrico conterrà l'interruttore di protezione ingresso UPS e l'interruttore a protezione delle utenze alimentate dallo stesso.

L'UPS alimenterà:

- la nuova apparecchiatura tramite una presa interbloccata monofase 32A
- il deionizzatore, tramite presa monofase 10/16 A
- la postazione PC di controllo apparecchiatura.

E' prevista inoltre la predisposizione di un punto presa dati (esclusa la linea dati).

I dispositivi elettrici verranno predisposti come da indicazioni forniteci.

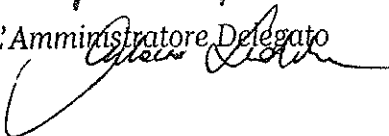*Tepor s.p.a.*  
L'Amministratore Delegato  


**COMPUTO METRICO**

- fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici, formazione 3G10  
Quantità ml 25
- fornitura e posa in opera di centralino da parete in resina, contenente
  - n°1 dispositivo magnetotermico differenziale a protezione e sezionamento UPS (IN UPS)
  - n°1 dispositivo magnetotermico differenziale generale in uscita dall'UPS (OUT UPS)
  - n°1 interruttore magnetotermico a protezione presa interbloccata alimentazione apparecchiatura
  - n°1 interruttore magnetotermico a protezione e sezionamento linea presa deionizzatore
  - n°1 interruttore magnetotermico a protezione e sezionamento linea alimentante la postazione PC di controllo
 Quantità n°1
- fornitura e posa in opera di presa interbloccata monofase, 2p + T, 32 A  
Quantità n°1
- fornitura e posa in opera di punto presa dati, esclusa la linea dati  
Quantità n°1
- fornitura e posa opera di canale contenimento cavi, elementi di raccordo e fissaggio, cavi ed accessori

Importo lavori e forniture: € 1.700,00

A dedurre sconto contrattuale -5%: € 85,00

Importo netto lavori e forniture € 1.615,00 + IVA  
(diconsi euro milleseicentoquindici/00 più I.V.A.).

Si attesta la congruità  
dell'offerta economica



*Giuseppe Auden*

*Tepor s.p.a.*  
L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Auden*


PAG- 3 di 3

TEPOR S.p.A.

**LEGENDA**

- Termometro da condotto
- Manometro da condotto
- Valvola a sfera
- Giunto antivibrante
- Scarico convogliato
- Interconnessione con il quadro elettrico

<b>CHILLER / R407c - RISONANZA MAGNETICA</b> McQuay McSmart 160 C	
Pot. frigorifera	47.5 kW
Pot. Max.assorbita	18.4 kW
Corr. nom.assorbita	34.8 A
Leg a 1 mt. c.libero	64 dB(A)
Dimensioni mm	1820x1000x1935
Peso Kg	674

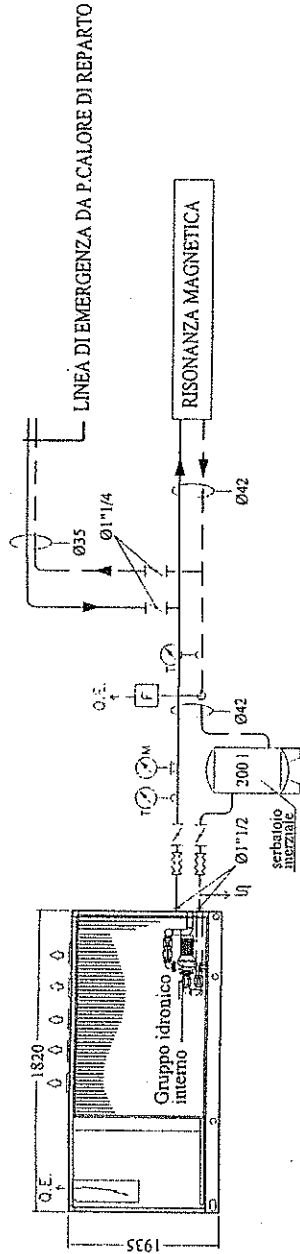

STATO ATTUALE


**RISONANZA -CTO IGLESIAS**

STATO DI PROGETTO

**LEGENDA**

- Termometro da condotto
- Manometro da condotto
- Valvola a sfera
- Giunto antivibrante
- Scarico convogliato
- Interconnessione con il quadro elettrico

<b>CHILLER / R407c - RISONANZA MAGNETICA</b> McQuay McSmart 160 C	
Pot. frigorifera	47.5 kW
Pot. Max.assorbita	18.4 kW
Corr. nom.assorbita	34.8 A
Leg a 1 mt. c.libero	64 dB(A)
Dimensioni mm	1820x1000x1935
Peso Kg	674

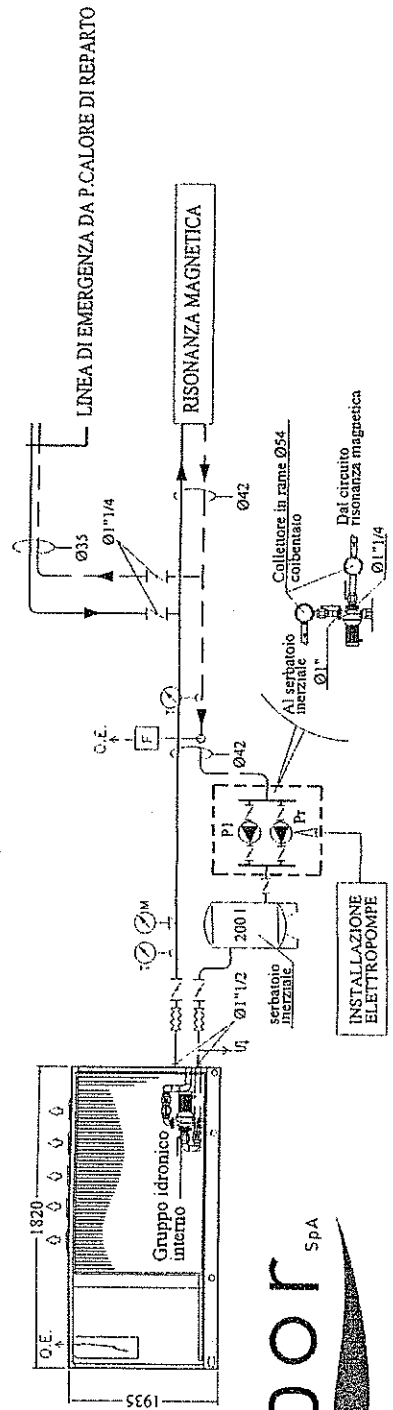

**tepor** SpA

SEDE LEGALE E DEPOSITO 09129 - CAGLIARI -  
VIA MERCALLI 15-17 TEL.497570-487256  
TELEFAX 494862 - email : Tepor@tepor.it